


Регулирование нагревом ТЭН осуществляется в автоматическом режиме силовой платой управления Vartronic 201103 в зависимости от установленной температуры воздуха на электронном блоке 703308.

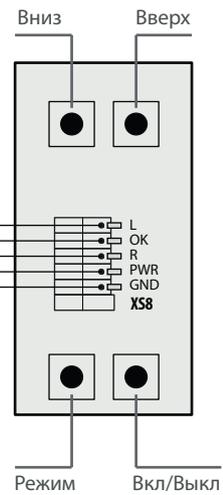

Для перевода силовой платы Vartronic 201103 в режим работы от датчика температуры необходимо установить положение микропереключателей **J1.1-OFF**, **J1.2-ON**.

Силовая плата управления Vartronic 201103 имеет встроенный термостат поддержания максимальной температуры ТЭН. Установка температуры осуществляется подстроечным резистором **R1** и измеряется датчиком температуры, подключенным к разъему **XS7**.

Регулировка максимальной температуры нагрева силовой платой Vartronic 201103 является приоритетной. В случае поступления команды на включенные ТЭН от внешних устройств при команде отключения по датчику **XS7** ТЭН включаться не будет.